

THE SEPTIC PROFESSIONALS




アメリカで半世紀以上の実績

人と環境にやさしい

ロービクバイオクリーナーシリーズ

BACTERIAL PRODUCT CATALOG



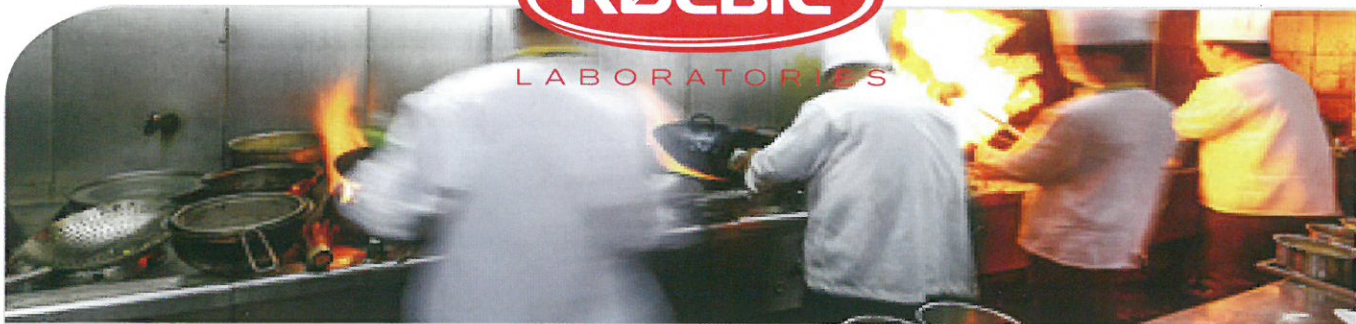

THE SEPTIC PROFESSIONALS



Roebic Laboratories, Inc.

LABORATORIES

ロービック(ROEBIC)社は1959年コネチカット州ニューヘブーンにて設立され、下水処理システムに使用する環境にやさしいバクテリア製品の開発を始めました。

現在ロービック社はホームセンター、清掃業界、配管設備業界、飲食業界、農業関係の分野でアメリカ合衆国のみならず海外市場(カナダ・カリブ・メキシコ・南アメリカ・ヨーロッパ)において最も主要なサプライヤーとなりました。

株式会社エムアイオー・ジャパンは、日本で唯一のロービック製品公式販売会社として、日本国内のホームセンター、ビルメンテナンス企業、ホテル、官公庁などへ販売しています。

またロービック社と技術協力し、お客様のニーズのあったOEM商品の開発等も行っております。

ロービック社バイオシリーズ

○グリーストラップ用

○汚水浄化槽用

○排水管用



## GREASE TRAP MAINTENANCE

### グリーストラップ用バクテリア製剤

#### L-75

L-75はグリーストラップ保守管理用の超濃縮バクテリア製剤です。トラブルの原因である油脂や悪臭を環境に無害な水と二酸化炭素に分解します。L-75にはバイオ最先端技術国アメリカで開発された多品種のバクテリアを配合しており、日本国内の専門機関においてその安全性や効果が実証されています。



未使用



使用中

容量・ケース入数 : 4L×4本 20L×1本


目安投入量 : 100ml~200ml/回

使用方法 : グリーストラップに直接もしくはグリーストラップに一番近いシンクから投入します。  
1日1回、厨房作業終了後に投入して下さい。





LABORATORIES

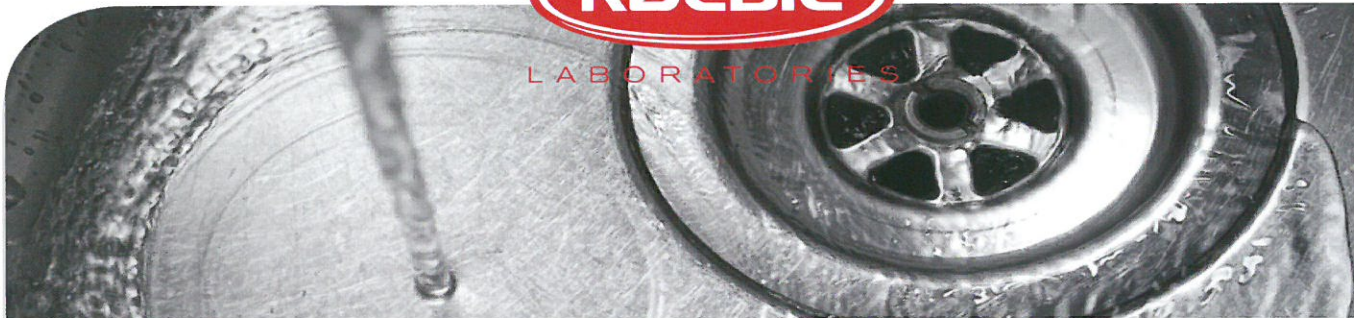

## DRAIN &amp; TRAP CLEANER

排水管クリーナー

LDT-32JD (液体) / K-67JD (粉末)

排水管に蓄積した油脂、皮脂、石鹸カスなどの汚れを水と二酸化炭素に分解し、消臭効果も発揮します。従来の商品とは異なり、劇物を一切使用していないため人体に安全で排水管や浄化槽を傷めません。キッチン、浴室、洗面台などの排水管の洗浄、消臭に最適です。

## LDT-32JD

容量・ケース入数 : 946ml×12本 4L×4本

目安投入量 : 初回投入時 60ml~120ml

## K-67JD


容量・ケース入数 : 500g×12袋

目安投入量 : 初回投入時 60g/回 メンテナンス時 30g/回

使用方法 : 水の使用が少ない時間帯(就寝前等)に排水口に投入します。

※すでに排水管が閉塞している場合や有機物以外のもの(ビニール、プラスチック、金属、土砂等)が詰まりの原因である場合は十分な効果があらわれない可能性があります。

※K-67JDは粉末のため、ぬるま湯に溶かしてから投入して下さい。

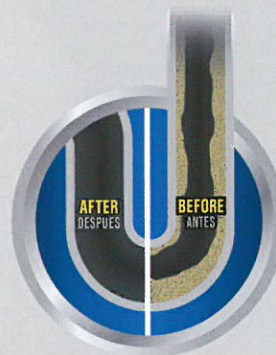

## MAIN LINE CLEANER

トイレ排水管・下水本管クリーナー

K-97JD

トイレ排水管及び下水本管用のクリーナーです。

トイレ排水管に長年蓄積した汚物、トイレトーパーなどを分解し、詰まりや悪臭のトラブルを予防します。

容量・ケース入数 : 946ml×12本 4L×4本

目安投入量 : 230ml/回

使用方法 : トイレの使用が少ない時間帯(就寝前等)にトイレ便器に投入します。

1日1回投入し、3~4日連続で投入して下さい。

※すでに排水管が閉塞している場合や有機物以外のもの(ビニール、プラスチック、金属、土砂等)が詰まりの原因である場合、大量のトイレトーパーが詰まっている場合には十分な効果があらわれない可能性があります。







### SEPTIC SYSTEM CLEANER

浄化槽用バクテリア製剤 (初期処理・緊急用)

**K-57JD**



### SEPTIC TANK CLEANER

浄化槽用バクテリア製剤 (保守メンテナンス用)

**K-37JD**

浄化槽の維持管理用バクテリア製剤です。

浄化槽に溜まったスカム、汚泥、ペーパー等をバクテリアの作用により効率的に分解し、嫌な悪臭の発生も防ぎます。初めて投入する場合や緊急対策用として**K-57JD**、その後の維持管理用として**K-37JD**をご使用ください。

浄化槽の維持管理費を削減したい方、悪臭や詰まりでお困りの方にぜひおすすめします。

使用方法: お出かけ前や就寝前など水の流れない時間帯に浄化槽に直接投入するか、トイレ便器から投入し、その後水を2回程度流します。

浄化槽の機能が回復した後は、定期メンテナンスとして**K-37JD**を年に2~3回

汲み取り式トイレにご使用の場合は、便槽の容量500Lに対し946mlボトル半分から1本程度投入します。

(汲み取りした後、便槽が空の状態でご投入いただくと効果的です。)

#### **K-57JD 初期処理・緊急用**

容量・ケース入数: 946ml×12本 4L×4本



目安投入量: 浄化槽2トンに対し、946ml

#### **K-37JD 定期メンテナンス用**

容量・ケース入数: 946ml×12本 4L×4本

目安投入量: 浄化槽2トンに対し、946ml

※本品は浄化槽の清掃を省く商品ではありません。浄化槽の清掃や保守点検に関しては法律で定められています。各自治体の担当窓口もしくは指定の浄化槽管理会社にご相談ください。

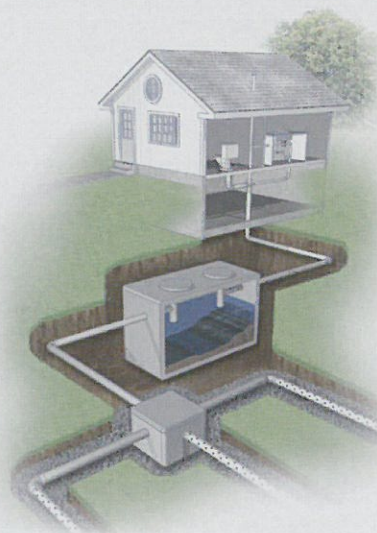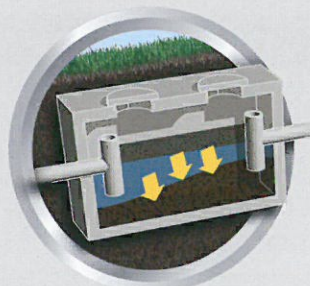

その他いろいろな用途のバイオクリオナーを取りそろえています。

詳しくはエムアイオー日本のホームページをご覧ください。

<https://www.miojp.co.jp>



**Roebic Laboratories, Inc**

25 Connair Road, P.O. BOX 927

Orange, CT 06477 USA

Website: <http://www.roebic.com>

販売元

**株式会社エムアイオー日本**

〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧3-17-20

TEL 072-781-3377

FAX 072-781-3357

e-mail: [info@miojp.co.jp](mailto:info@miojp.co.jp)

Website: <https://www.miojp.co.jp>

お問い合わせ